

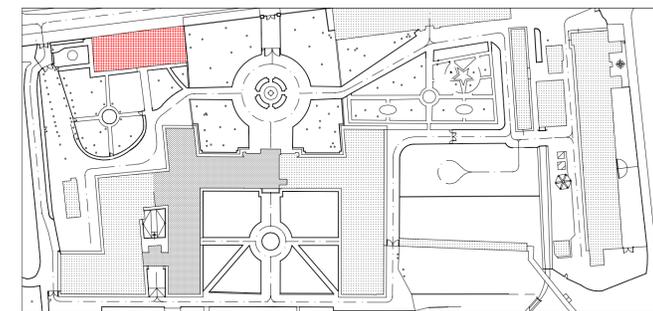
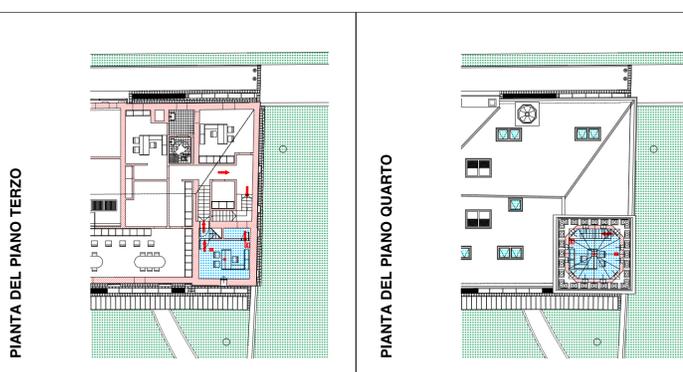
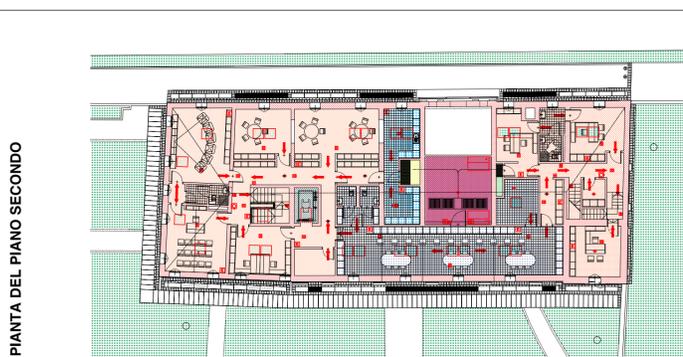


	via d'uscita verso l'alto		uscita di sicurezza
	via d'uscita verso il basso		porte tagliafuoco ad 1/2 battenti REI 60 serrande tagliafuoco
	via d'uscita orizzontale		pannello allarme incendio
	idrante a muro con tubazione e lancia di progetto		plafoniera di sicurezza non autonoma da 1x24W lampada compatta 110 Vcc IP40
	estintore di tipo a polvere 9 kg classe 21A - 89B		attestamento ENEL quadro utente
	rivelatore di fumo interattivo		nodo collettore di terra
	centrale di rilevamento incendio		murature in laterizio esistenti REI >= 60
	corpo illuminante dotato di gruppo di emergenza 1 ora		murature in laterizio di progetto REI >= 60
	Interruttore generale impianto luci di sicurezza		c.a. di progetto REI >= 60

aree omogenee	piano 0	piano 1	piano 2	piano 3	piano 4	totale
A1	9,25	38,53	25,88	17,69	16,52	
A2	38,17	299,48	103,65	-	-	
A3	3,48	1,91	32,73	-	-	
A4	413,66	0,67	201,03	-	-	
A5	1,41	5,73	99,90	-	-	
A6	5,39	-	3,53	-	-	
A7	-	-	0,72	-	-	
A8	-	-	6,06	-	-	
<b>totale</b>	<b>471,36</b>	<b>346,32</b>	<b>473,50</b>	<b>17,69</b>	<b>16,52</b>	<b>1325,39</b>

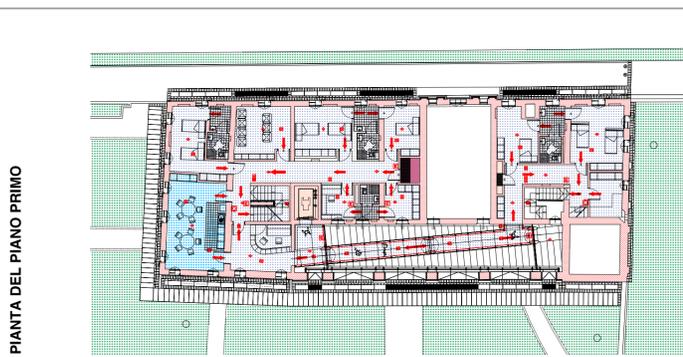


PROGETTO	destinazione d'uso	Su	Sf	Su / Sf
C4.3	01 punto di salita / scale	1,41	-	-
	02 punto di salita / scale	1,96	-	-
	03 ufficio / biblioteca	18,21	0,72	20
	04 deposito	2,06	-	-
C4.3	totale sezione C4 piano terzo	-	21,56	0,72
C4.4	01 punto di salita / scale	1,57	-	-
	02 biblioteca	11,09	1,08	10
C4.4	totale sezione C4 piano quarto	-	16,65	1,08
C	3.4. TOTALE PIANO TERZO + QUARTO	8,11	2,40	-

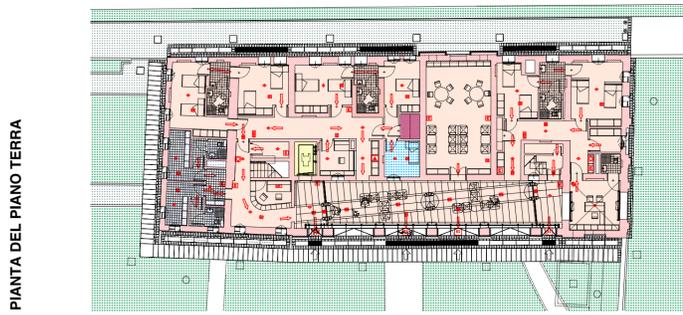

- NOTE:**
- LE QUOTE E LE DIMENSIONI RIPORTATE NEI DISEGNI RELATIVE ALLE STRUTTURE ESISTENTI HANNO CARATTERE INDICATIVO E DEVONO ESSERE VERIFICATE SUL POSTO, MENTRE QUELLE RIFERITE AD ELEMENTI DI PROGETTO SONO DA CONSIDERARSI FUNZIONALI. EVENTUALI DIFFERENZE NON COMPORTERANNO VARIAZIONI DEL PREZZO DELLE OPERE "A CORPO".
  - LA QUOTATURA DEI SINGOLI AMBIENTI FA RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE METODOLOGIA OPERATIVA:
    - G2.1 PER OGNI VANO VENGONO POSIZIONATI GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PRINCIPALI, QUALI PORTE E FINESTRE;
    - G2.2 PER LE PARETI CHE DELIMITANO I VANI SI INDICA LA QUOTATURA PARZIALE E/O TOTALE; QUEST'ULTIMA, QUALORA NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATA, È DA INTENDERSI UGUALE A QUELLA INDICATA PER LA PARETE OPPOSTA;
    - G2.3 L'ASSENZA DELLE DIAGONALI DEL VANO SIGNIFICA CHE ESSO PUO' INTENDERSI DI FORMA REGOLARE, CON LA TOLLERANZA DI +0 -3 CM.
  - IN CASO DI DUBBIO, CONSULTARE LO STUDIO DI PROGETTAZIONE PRIMA DI APPROVVIGIONARE I MATERIALI ED ESEGUIRE I LAVORI.
  - LA RIPRODUZIONE PARZIALE, TOTALE O L'EVENTUALE MODIFICA, DI QUESTO DISEGNO, SONO VIETATE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE.
  - È ESPRESSAMENTE VIETATO SOSTITUIRE IL LOGO E LA DENOMINAZIONE DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE CON QUELLI DELL'APPALTATORE.

**REGIONE del VENETO**  
**UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA n. 15**  
**di Cittadella - Camposampiero Padova**

Riconversione dell'Ospedale di Galliera Veneta in struttura socio-sanitaria dell'ULSS.  
**EDIFICIO C Casa dell'Agente (o del Fattore):**  
 - Comunità Terapeutica Residenziale Protetta - 12 pl  
 - Comunità Alloggio - 8 pl  
 - Comunità semi residenziale - 15 utenti  
**PROGETTO ESECUTIVO**

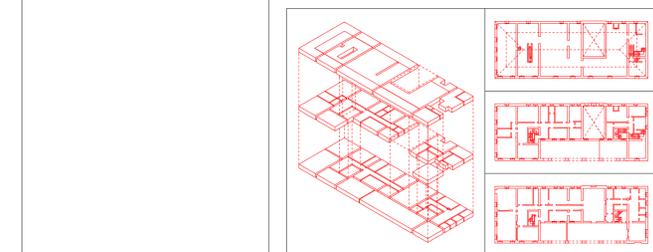

lavoro	PSI	P. ESE								
titolo	30-35-48-48-48-48-48									
NB	E' VIETATA LA RIPRODUZIONE E LA CONCESSIONE A TERZI DEL PRESENTE LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA									
spettatore										
motivo										
data										
autore										

titolo: **PROGETTO: PIANTE DEL PIANO TERZO (parte) AREE OMOGENEE, IMPIANTI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO**

**44.0e** **OA** scale: 1: 50 e 1: 300 data: dicembre 1998

architetto **Antonio PASQUALIN**  
 V. lo Galvani/1/B - 35018 S. Martino di Lupatini PD  
 tel./fax 049.9460535 - radiomobile 0335.6004513  
 Ordine degli Architetti prov. di PADOVA 1280  
 Elenco Collaudatori Tecnici Regione VENETO 856